


PLANTA BAIXA

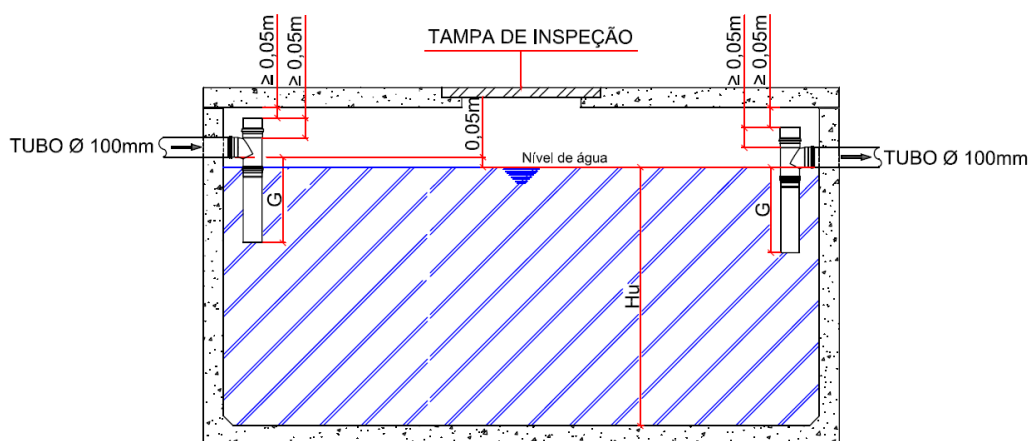

CORTE A - A

DIMENSIONAMENTO DA FOSSA SÉPTICA							
ADOTAR	Nº DE CONTRIBUINTES	COMPRIMENTO INTERNO C (m)	LARGURA INTERNA L (m)	ALTURA ÚTIL Hu (m)	ALTURA DO ANTEPARO G (m)	LARGURA MÉDIA L/2 (m)	VOLUME ÚTIL (l)
	5	2,00	0,95	1,20	0,40	0,48	2.280
	10	2,40	1,20	1,20	0,40	0,60	3.456
	15	2,80	1,30	1,30	0,43	0,65	4.732
	20	3,00	1,45	1,30	0,43	0,73	5.655
	25	3,00	1,50	1,50	0,50	0,75	6.750
	30	3,25	1,55	1,50	0,50	0,78	7.556
	40	3,30	1,55	1,80	0,60	0,78	9.207
	50	3,45	1,70	1,80	0,60	0,85	10.557
	60	3,50	1,75	1,90	0,63	0,88	11.638

ACIMA DE 60 CONTRIBUINTES DEVERÁ SER PROJETADO POR UM PROFISSIONAL HABILITADO

OBS: AS NOTAS DEVERÃO SER CONSIDERADAS PARA CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DA FOSSA SÉPTICA

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

ENDEREÇO DO IMÓVEL:

PRANCHA Nº:
 /

PROPRIETÁRIO:

DATA:
 / /

RESPONSÁVEL TÉCNICO E NÚMERO DO CREA OU CAU:

CARIMBO E ASSINATURA